


INSTALLATION INSTRUCTIONS

E-WLT06 Series

Document:	LPN00248X0001A1_A	Date	2015-7-31
Created By:	TMT	ECO#	007360

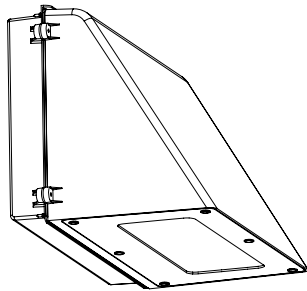

For 1/2" conduit entry from sides or top:

1. Remove appropriate conduit plug.
2. Fixture is best mounted by drilling through back of fixture securing it to the mounting surface using the appropriate mounting hardware for the surface. Mounting hardware supplied by others. When drilling holes, do not drill within 1/4" (6.4 mm) from edges of fixture. Prior to attaching to mounting surface, apply a high quality silicone caulk around perimeter of fixture.
3. Feed conduit to the desired hole. Caulk at conduit entry location to prevent water entry.
4. Replace front housing.

ELECTRICAL CONNECTIONS

Fixture is equipped with universal volt driver 120-277V (ie. 120V, 208V, 240V or 277V)

PHASE TO NEUTRAL WIRING 120/277V

1. Connect supply ground to fixture ground (green) lead.
2. Connect supply common to fixture neutral (white) lead.
3. Connect supply Vin to fixture hot (black) lead.

Tuck all wires carefully into wiring chamber ensuring that no wires are pinched.

PHASE TO PHASE WIRING 208/240V

1. Connect supply ground to fixture ground (green) lead.
2. Connect supply L1 (Hot) to fixture neutral (white) lead.
3. Connect supply L2 (Hot) to fixture hot (black) lead.

Tuck all wires carefully into wiring chamber ensuring that no wires are pinched.

FCC NOTICE

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved could void your authority to use this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved could void your authority to use this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B)

CAUTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

1. **DANGER-** Risk of shock- Disconnect power before installation.
DANGER – Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.
2. This luminaire must be installed in accordance with the NEC or your local electrical code. If you are not familiar with these codes and requirements, consult a qualified electrician.
Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié..

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Notes:

1. Only use in 120~277V applications.
2. Use only approved connectors to make electrical connections.

INSTALLATION

NOTE: Do not touch the yellow portion of the LED array. Damage may occur.

1. Do not wire fixture until fixture is mounted.
2. Remove front housing by loosening (4) screws. Swing front housing open and lift upward to remove from back box.
3. Drill appropriate knockouts from back box for wiring access.


For 1/2" conduit entry from behind or mounting over 3" or 4" octagonal junction box:

1. Remove 1/2" knockout or punch/drill out appropriate knockouts for junction box mounting.
2. Apply a high quality silicone caulk around perimeter of housing. Mount back box to junction box or wall using customer supplied fasteners.
3. Replace front housing.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Serie E-WP13L

Documento:	LPN00248X0001A1_A	Fecha	2015-7-31
Creado por:	TMT	ECO#	007360

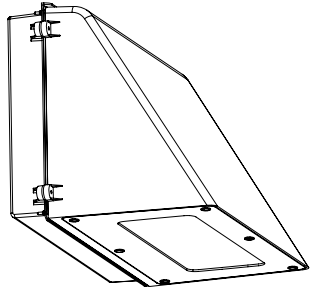

Para la entrada de conducto portacables de 1/2" desde atrás o para montaje sobre caja de conexiones octogonal de 3" o 4" (76.2 o 101.6 mm):

1. Retire la tapa del orificio precortado de 1/2" y perforo o taladre los orificios apropiados para el montaje de la caja de conexiones.
2. Aplique masilla de silicona de alta calidad alrededor del perímetro de la caja. Vuelva a colocar la caja en la caja de conexiones o en la pared utilizando los elementos de sujeción suministrados por el cliente.
3. Vuelva a colocar la caja frontal.

Para entrada de conducto portacables de 1/2" desde los lados o desde arriba:

1. Retire el tapón de conducto portacables apropiado.
2. El dispositivo se monta mejor si se taladra a través de la parte posterior del dispositivo para sujetarlo en la superficie de montaje utilizando herrajes de montaje adecuados para la superficie. El herraje de montaje es suministrado por terceros. Al taladrar orificios, no taladre a menos de 1/4" (6.4 mm) de los bordes del dispositivo. Antes de fijar el dispositivo a la superficie de montaje, aplique masilla de silicona de alta calidad alrededor del perímetro del dispositivo.
3. Pase el conducto portacables por el orificio previsto. Aplique masilla en la ubicación de entrada del conducto portacables para impedir el ingreso de agua.
4. Vuelva a colocar la caja frontal.

PRECAUCIONES

CONSEJOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar equipos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. **PELIGRO-** Riesgo de descarga eléctrica, desconecte la alimentación antes de la instalación.
DANGER – Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.
2. Esta luminaria debe instalarse de acuerdo con el código NEC o su código eléctrico local. Si usted no está familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte con un electricista calificado.
Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

Notas:

1. Para el uso únicamente en aplicaciones de 120~277 V.
2. Use únicamente conectores aprobados para hacer las conexiones eléctricas.

INSTALACIÓN

NOTA: No toque la parte amarilla de la matriz de luces LED. Puede ocurrir daño.

1. No instale el cableado hasta que esté montado el dispositivo.
2. Afloje cuatro (4) tornillos para retirar la caja frontal. Gire la caja frontal para abrirla y levántela para sacarla de la caja posterior.
3. Taladre los orificios precortados apropiados en la parte posterior de la caja para darle acceso al cableado.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

El dispositivo está equipado con un controlador universal de voltaje, 120-277 V (es decir 120 V, 208 V, 240 V o 277 V)

CABLEADO DE FASE A NEUTRO DE 120/277 V

1. Conecte el cable de puesta a tierra del suministro a la tierra de la luminaria (verde).
2. Conecte el cable neutro del suministro al neutro de la luminaria (blanco).
3. Conecte el cable de suministro de corriente al cable vivo de la luminaria (negro).

Guarde cuidadosamente los cables en la caja de conexiones y asegúrese de no pellizcar ningún cable.

CABLEADO DE FASE A FASE, 208/240 V

1. Conecte el cable de puesta a tierra del suministro a la tierra de la luminaria (verde).
2. Conecte el cable L1 (vivo) del suministro al neutro de la luminaria (blanco).
3. Conecte el cable L2 (vivo) del suministro al cable vivo de la luminaria (negro).

Guarde cuidadosamente los cables en la caja de conexiones y asegúrese de no pellizcar ningún cable.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Serie E-WP13L

Documento:	LPN00248X0001A1_A	Fecha	2015-7-31
Creado por:	TMT	ECO#	007360

AVISO DE LA FCC Clase B

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no se autoricen expresamente podrían invalidar la garantía del equipo.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está supeditado a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe generar interferencia perjudicial y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones que no se autoricen expresamente podrían invalidar la garantía del equipo.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que se encuentra dentro de los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B conforme a la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en un domicilio residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzca interferencia en una aplicación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:


- Modificar la orientación de la antena receptora o cambiarla de lugar.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente del que el receptor está conectado.
- Solicitar la ayuda de un distribuidor o técnico experimentado de radio o televisión.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Série E-WLT06

Document :	LPN00248X0001A1_A	Date :	2015-7-31
Créé par :	TMT	ECO#:	007360

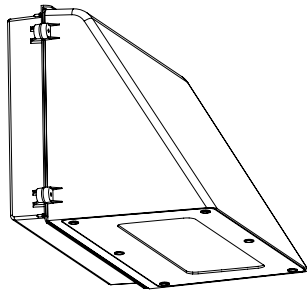

Pour une entrée de fourreau de 13 mm (1/2 po) des côtés ou du dessus :

1. Retirez la prise de fourreau appropriée.
2. L'appareil sera mieux fixé en perçant sa face arrière et en le fixant à la surface de fixation à l'aide de la quincaillerie de montage appropriée. Matériel de montage fourni par des tiers. Lorsque vous percez des trous, ne percez pas à moins de 6,4 mm (1/4 po) des bords de luminaire. Avant de fixer à la surface de fixation, posez un calfeutrage en silicone de haute qualité autour du pourtour du luminaire.
3. Acheminez le fourreau dans le trou désiré. Calfeutrez à l'endroit de l'entrée du fourreau pour empêcher l'eau de pénétrer.
4. Remplacez le boîtier avant.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Le luminaire est équipé d'un système d'entraînement de tension universelle de 120 à 277 volts (c'est-à-dire, 120 V, 208 V, 240 V ou 277 V)

CÂBLAGE PHASE AU NEUTRE 120/277 V

1. Branchez le fil de mise à la terre de l'alimentation à celui (vert) du luminaire.
2. Branchez le fil commun de l'alimentation au neutre (blanc) du luminaire.
3. Branchez le Vin de l'alimentation au fil sous-tension (noir) de l'alimentation.

Cachez soigneusement tous les fils dans la chambre de câblage en s'assurant qu'aucun fil n'est pincé.

CÂBLAGE PHASE À PHASE 208/240 V

1. Branchez le fil de mise à la terre de l'alimentation à celui (vert) du luminaire.
2. Branchez le fil L1 (sous-tension) de l'alimentation au neutre (blanc) du luminaire.
3. Branchez le fil L2 (sous-tension) de l'alimentation au fil sous-tension (noir) du luminaire.

Cachez soigneusement tous les fils dans la chambre de câblage en s'assurant qu'aucun fil n'est pincé.

AVIS DE LA FCC

MISES EN GARDE : Les changements ou modifications non expressément approuvés peuvent annuler votre droit à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme avec la Partie 15 des Règlements de la FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Les changements ou modifications non expressément approuvés peuvent annuler votre droit à utiliser cet équipement. Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, selon la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, si non installé et utilisé selon les instructions, il peut causer une interférence nuisible aux radiocommunications. Par contre, il n'existe aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence à l'aide d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui où le récepteur est branché.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/télé expérimenté pour de l'aide.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B)

! MISES EN GARDE

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un équipement électrique, des mesures de sécurité de base doivent toujours être respectées, incluant les suivantes :

VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. **DANGER** – Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.
DANGER – Risk of shock – Disconnect power before installation.
2. Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.
This luminaire must be installed in accordance with the NEC or your local electrical code. If you are not familiar with these codes and requirements, consult a qualified electrician.

VEUILLEZ GARDER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Remarques :

1. N'utilisez que dans les applications de 120 à 277 V.
2. Utilisez uniquement des connecteurs homologués pour effectuer les branchements électriques.

INSTALLATION

REMARQUE : Ne touchez pas la partie jaune du réseau de DEL. Des dommages peuvent survenir.

1. Ne câblez pas le luminaire tant qu'il n'est pas monté.
2. Retirez le boîtier avant en desserrant (4) vis. Ouvrez le boîtier avant en pivotant et soulevez-le vers le haut pour le retirer de la boîte arrière.
3. Percez des débouchures appropriées dans la boîte arrière pour l'accès au câblage.

Pour une entrée de fourreau de 13 mm (1/2 po) par l'arrière ou un montage sur boîte de dérivation octogonale de 76 mm (3 po) ou 102 mm (4 po) :

1. Retirez les débouchures de 13 mm (1/2 po) ou poinçonnez/percez des débouchures appropriées pour le montage de la boîte de dérivation.
2. Appliquez un calfeutrage en silicone de haute qualité autour du pourtour du boîtier. Montez la boîte arrière à la boîte de dérivation ou au mur à l'aide des fixations fournies par le client.
3. Remplacez le boîtier avant.